vigivolt

COMBI-PRO-MAX-2P

Cod. 50023774. Ed. 3.26


CORTE DE NEUTRO
NEUTRAL SEPARATED
AVEC COUPURE DU NEUTRE

Control backup con protección de sobretensión
Backup control with overvoltage protection
Commande backup avec protection contre le surtension

MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

COMBI-PRO-MAX

Escanea
Scan
Scannez

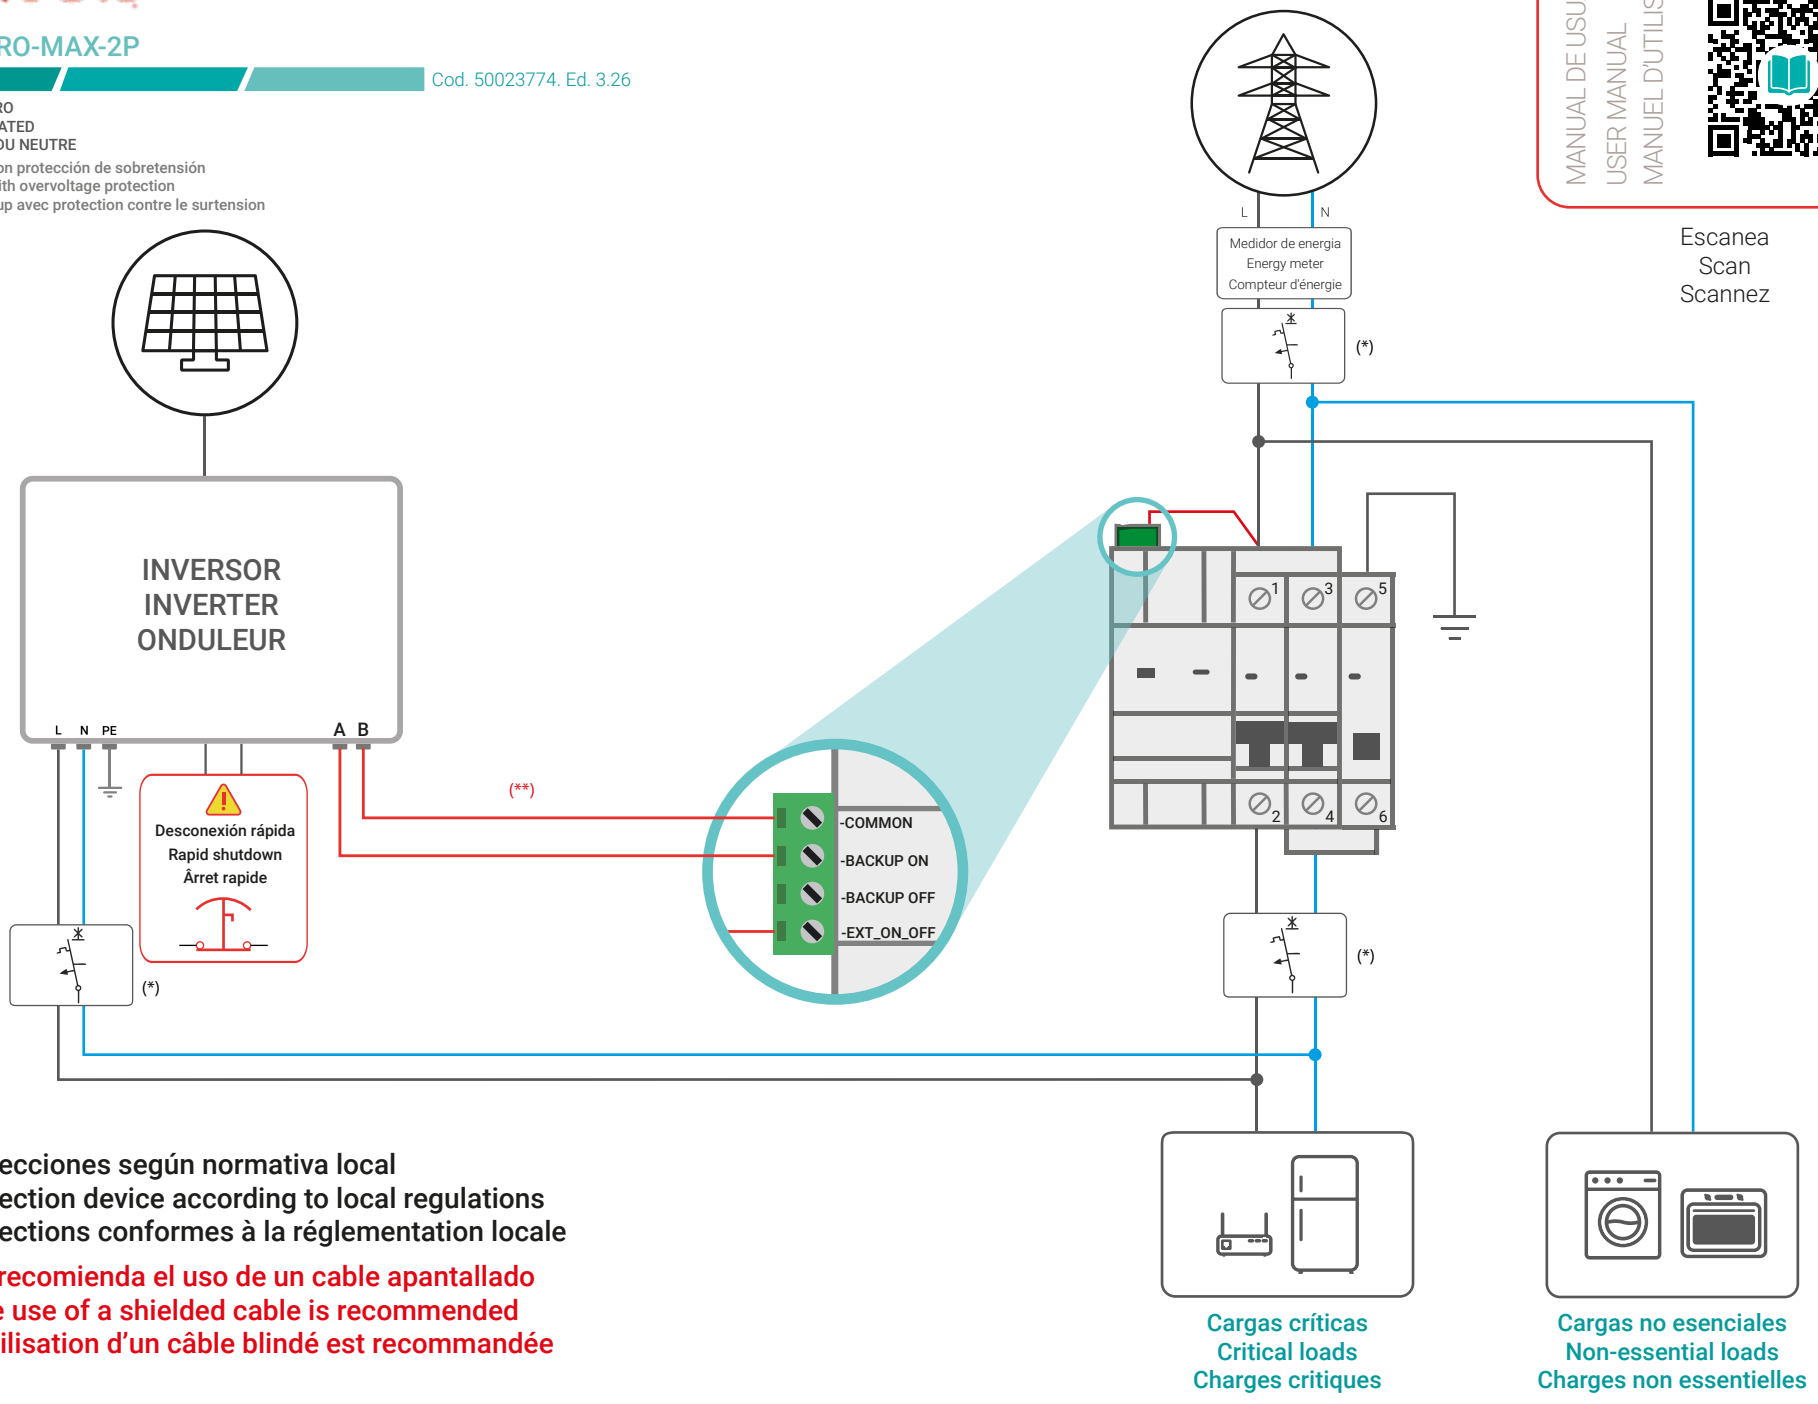

(*) Protecciones según normativa local
(*) Protection device according to local regulations
(*) Protections conformes à la réglementation locale

(**) Se recomienda el uso de un cable apantallado
(**) The use of a shielded cable is recommended
(**) L'utilisation d'un câble blindé est recommandée

	Terminales Backup del inversor Backup inverter terminals Terminaux backup de l'onduleur	
INVERSOR INVERTER ONDULEUR	**A**	**B**
HUAWEI **SUN2000-(2KTL...6KTL)-L1 SUN2000-(8K...10K)-LC0 SUN2000-(3K...6K)-LB0**	**5 GND**	**8 DI2**
KOSTAL **PLENTICORE MP G3** (Necesita resistencia de 6,8 kΩ) (Requires a 6.8 kΩ resistor) (Nécessite une résistance de 6,8 kΩ)	**GND**	**In1**
GROWATT **MIN-(2500...6000)-TL-XH**	**8**	**3**
SIGENERGY **SIGENSTOR SP SIGEN HYBRID SP2**	**DI1**	**GND**