

V1B-E

Guía rápida

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1

Coloque el selector en "cero" antes de alimentar el equipo.

2

Red 230 V I : OFF
Red 230/400 V III : ON o OFF

Selección de tensión

VOLTAGE


230V

VOLTAGE


400V

Usar el puente para seleccionar la tensión de alimentación necesaria.


3 Conexionado de red

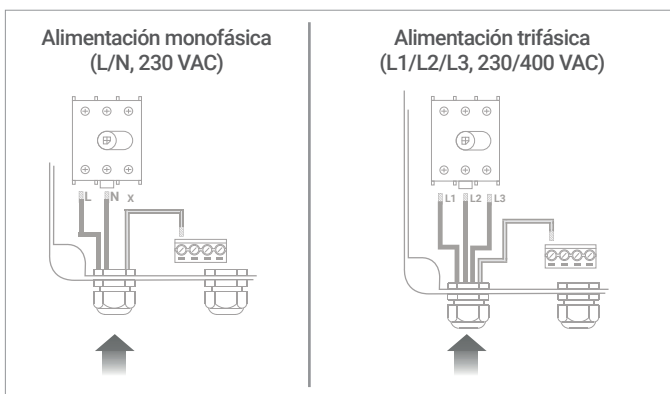

4 Conexionado de motor

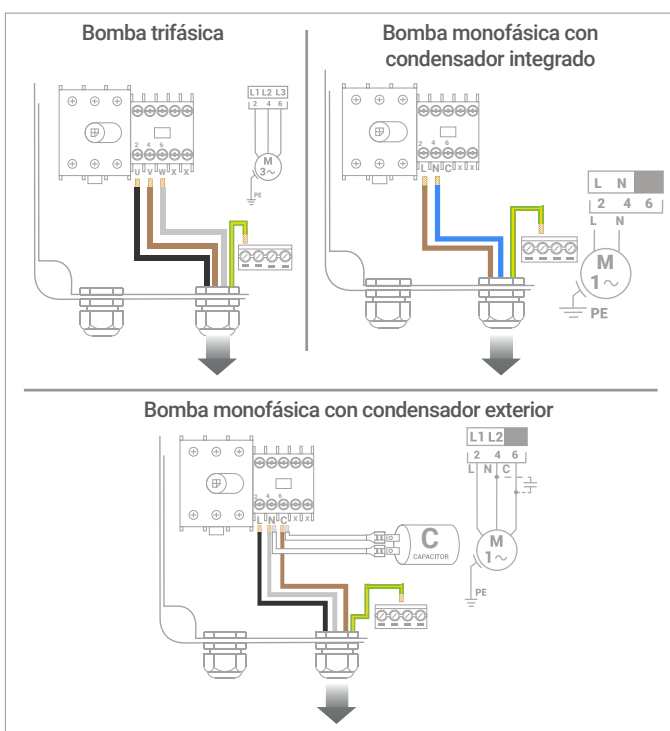

CONEXIONADO DE CONTROL Y PROTECCIÓN

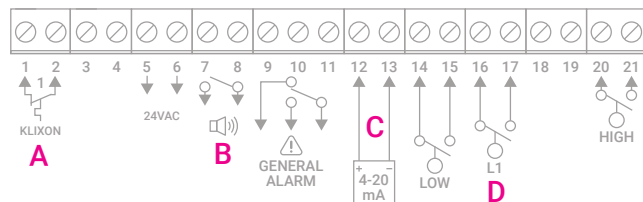

A. Sonda de temperatura motor


B. Salidas de alarma

C. Sensor de nivel analógico 4-20 mA

D. Boyas de nivel


MANEJO DEL EQUIPO

Modo manual




Marcha forzada de la bomba durante 15 segundos (tiempo fijo)

Modo cero



Paro de la bomba

Modo automático




Funcionamiento automático de la bomba

AJUSTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA

- Ajuste manual I_{max} 1

Girar + seleccionar



Pulsar una vez



Girar + modificar



Mantener pulsado



Soltar cuando aparezca el valor




Si no toca el mando durante más de 15 segundos, el aparato volverá a la pantalla principal.

SILENCIADO DEL ZUMBADOR



CONSULTA DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO



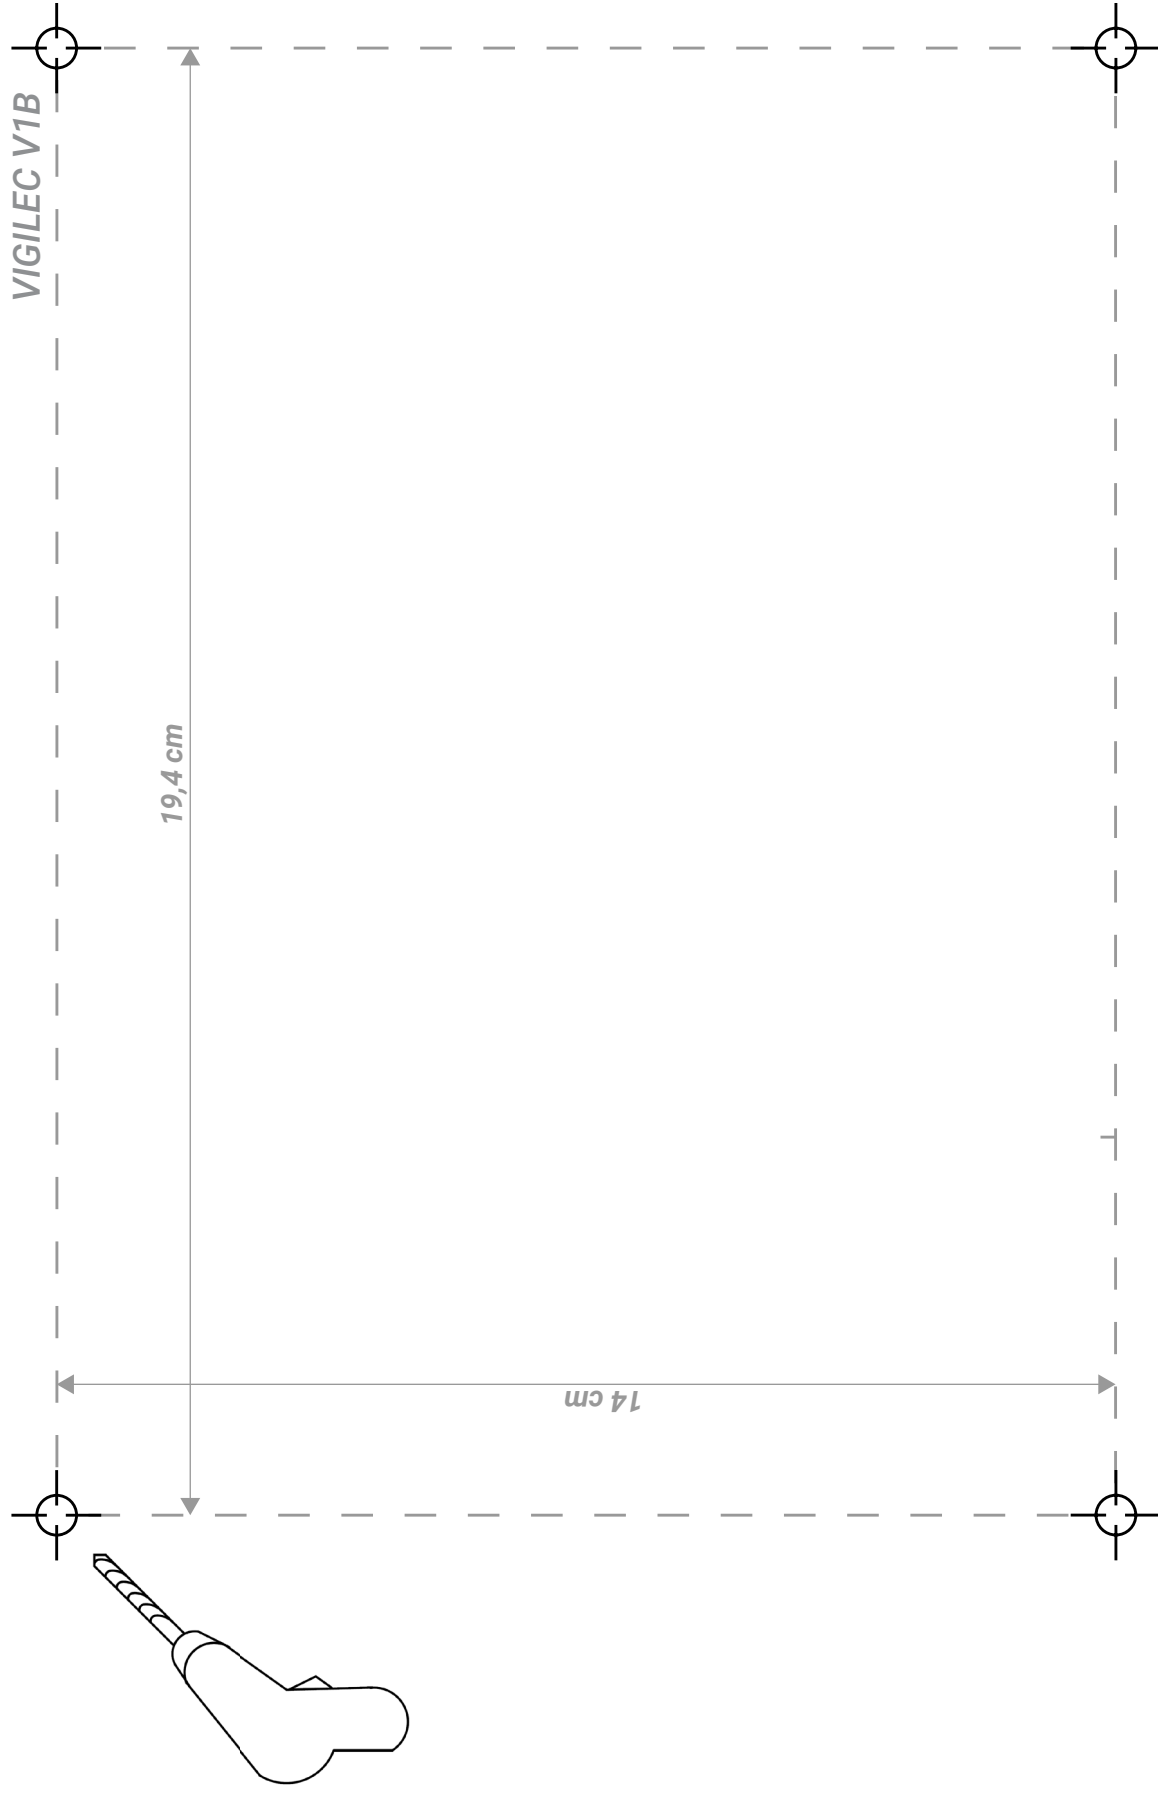

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.
Pl. La Isla c/Río Viejo, 50 - 411700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Cod. 50023900. Ed. 3.26